

ІНСТРУКЦІЯ

для управителів об'єктів щодо проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг

Нормативно-правова база:

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» (далі – Порядок) : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2021-%D0%BF#Text>

Відповідно до пункту 10 Порядку управителі об'єктів подають щороку **до 15 вересня** місцевим органам з питань містобудування та архітектури інформацію про оцінку ступеня безбар'єрності **на електронних і паперових носіях** за формою згідно з додатком до Порядку.

Крок 1

Управитель приходить на об'єкт для оцінки ступеня безбар'єрності.

Крок 2

Відкриває посилання на картку (чек-лист), відповідно до якого проводиться оцінка:

Додаток 1 (будівлі і споруди: адміністративна будівля, заклад освіти, центр надання адміністративних послуг, будівля надавачів соціальних послуг та соціального захисту, заклад культури, об'єкт спортивної інфраструктури, інша громадська будівля, заклад охорони здоров'я): https://lun.ua/misto/forms/mindev_buildings ;

Додаток 2 (об'єкти транспортної інфраструктури (будівель, споруд та інших частин залізничних вокзалів і станцій, автовокзалів та автостанцій, портів і причалів, аеропортів)): https://lun.ua/misto/forms/mindev_stations ;

Додаток 3 Порядку (вулиці (бульвари, проспекти, провулки тощо)): https://lun.ua/misto/forms/mindev_streets ;

Додаток 4 Порядку (зупинки громадського транспорту): <https://lun.ua/misto/forms/mindev-stops> ;

Додаток 5 Порядку (об'єкти благоустрою): <https://lun.ua/misto/forms/mindev-spaces> ;

Додаток 6 Порядку (звіт про результати проведення оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення): <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2021-%D0%BF#Text> ;

Додаток 7 Порядку (житлові будинки і квартири): <https://lun.ua/misto/forms/mindev-houses> ;

Додаток 8 Порядку (автозаправні станції та комплекси): <https://lun.ua/misto/forms/mindev-petrol-stations> ;

Додаток 9 Порядку (готелі та інші заклади розміщення населення): <https://lun.ua/misto/forms/mindev-hotels> ;

Додаток 10 Порядку (заклади харчування): <https://lun.ua/misto/forms/mindev-cafes> ;

Додаток 11 Порядку (заклади сфери послуг (пошта, магазин, банк, аптека, салон краси, ремонт взуття, СТО, інше)): <https://lun.ua/misto/forms/mindev-services> .

Картка безбар'єрності

МІНРОЗВИТКУ ЛУН безбар'єрність

**КАРТКА безбар'єрності об'єкта
фізичного оточення за результатами
проведення оцінки ступеня
безбар'єрності будівель і споруд**

Згідно з додатком 1 в редакції Постанови КМ № 311 від 18.03.2025

Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

У графі "Відповідність критеріям" зазначається:

"так" — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;


Крок 3

Починає обстеження і паралельно вносить дані до чек-листа. Здійснює фотофіксацію.

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення
1. Шляхи руху до будівлі або споруди:
1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу
Відповідність критеріям*
☐ Так
☐ Ні
☐ Не застосовується
Коментарі
Фотоматеріали


Рекомендовано переміщатись по об'єкту за схемою:

1) Якщо обстежують будівлі і споруди -



2) Якщо обстежують вокзали і станції -


Будівля



Споруди для здійснення посадки на транспорт:



3) Якщо обстежують вулиці і дороги -



4) Якщо обстежують зупинки громадського транспорту -



5) Якщо обстежують об'єкти благоустрою -



Як розрахувати параметри пандуса?

На 1 метр довжини пандуса має бути не більше 8 сантиметрів підйому. Тобто - нахил пандуса має становити не більше як 8 відсотків або 1:12.

Наприклад, різниця між рівнем землі та рівнем підлоги першого поверху будівлі складає 0,5 м.

Застосовуючи співвідношення 1:12, 0,5 м помножимо на 12 та отримуємо довжину горизонтальної проєкції пандуса, яка дорівнює 6,0 м.

$$0,5 \times 12 = 6,0$$

Таким чином, при висоті підйому пандуса 0,5 м довжина горизонтальної проєкції пандуса має становити не менше 6,0 м.

Для визначення оцінки безбар'єрності об'єкта заповнюється відповідна таблиця, що містить Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.

Крок 4

За наявності інформації про кількість відвідувачів і працюючих осіб з інвалідністю, управитель зазначає відповідні дані. Якщо інформація відсутня – ставить прочерки.

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

Кількість осіб серед працюючих. З них:

пересуваються на кріслах колісних

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

з порушенням зору


зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

Крок 5

Управитель зберігає заповнену картку (чек-лист).

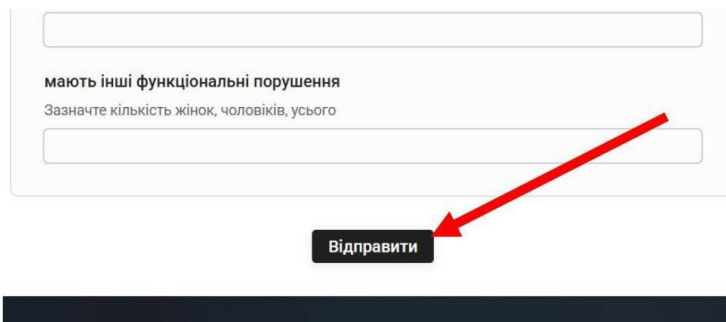

The screenshot shows a web form with two input fields. The first field is empty. The second field contains the text "мають інші функціональні порушення" and "Зазначте кількість жінок, чоловіків, усього". Below the second field is a button labeled "Відправити". A red arrow points from the top right towards the "Відправити" button. Below the form is a dark blue horizontal bar.

Крок 6

Сформувати PDF-документ та направити з супровідним листом на електронну пошту управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради arhitektura@chernigiv-rada.gov.ua .

"не застосовується" — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається "не застосовується"). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

Дякуємо, що надіслали форму!

Заповнити ще раз

Завантажити PDF з вашими відповідями